


# Rzut przyziemia

## skala 1:100

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Minimalna wartość natężenia oświetlenia pomieszczenia
	Wypust VDY 3x1,5 / zasilanie wentylatorów
	Wypust VDY 3x1,5 / zasilanie grzałek
	Wypust, boże gniazdo 3-fazowe
	Gniazdo podtynkowe, uzziemione, 1 wtyk 16 A
	Gniazdo podtynkowe, uzziemione, 2 wtyki 16 A
	Gniazdo podtynkowe, 1 wtyk 16 A, IP44
	Rozdzielnica główna
	Główna szyna wyrównawcza
	Gniazdo RTV / RG6 750

- Uwagi:
- Wypust wentylacji połączyć z dedykowanymi łącznikami wentylacji.
  - W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44.
  - Przewody prowadzić podtynkowo przykryte warstwą tynku.
  - Instalację zasilania klimatyzacji pozostawia się istniejącą - dokończyć wkładając przewody w tynk.
  - Oświetlenie awaryjne: ilość i rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
  - Wyprowadzić kabel zasilania instalacji paneli fotowoltaicznych.

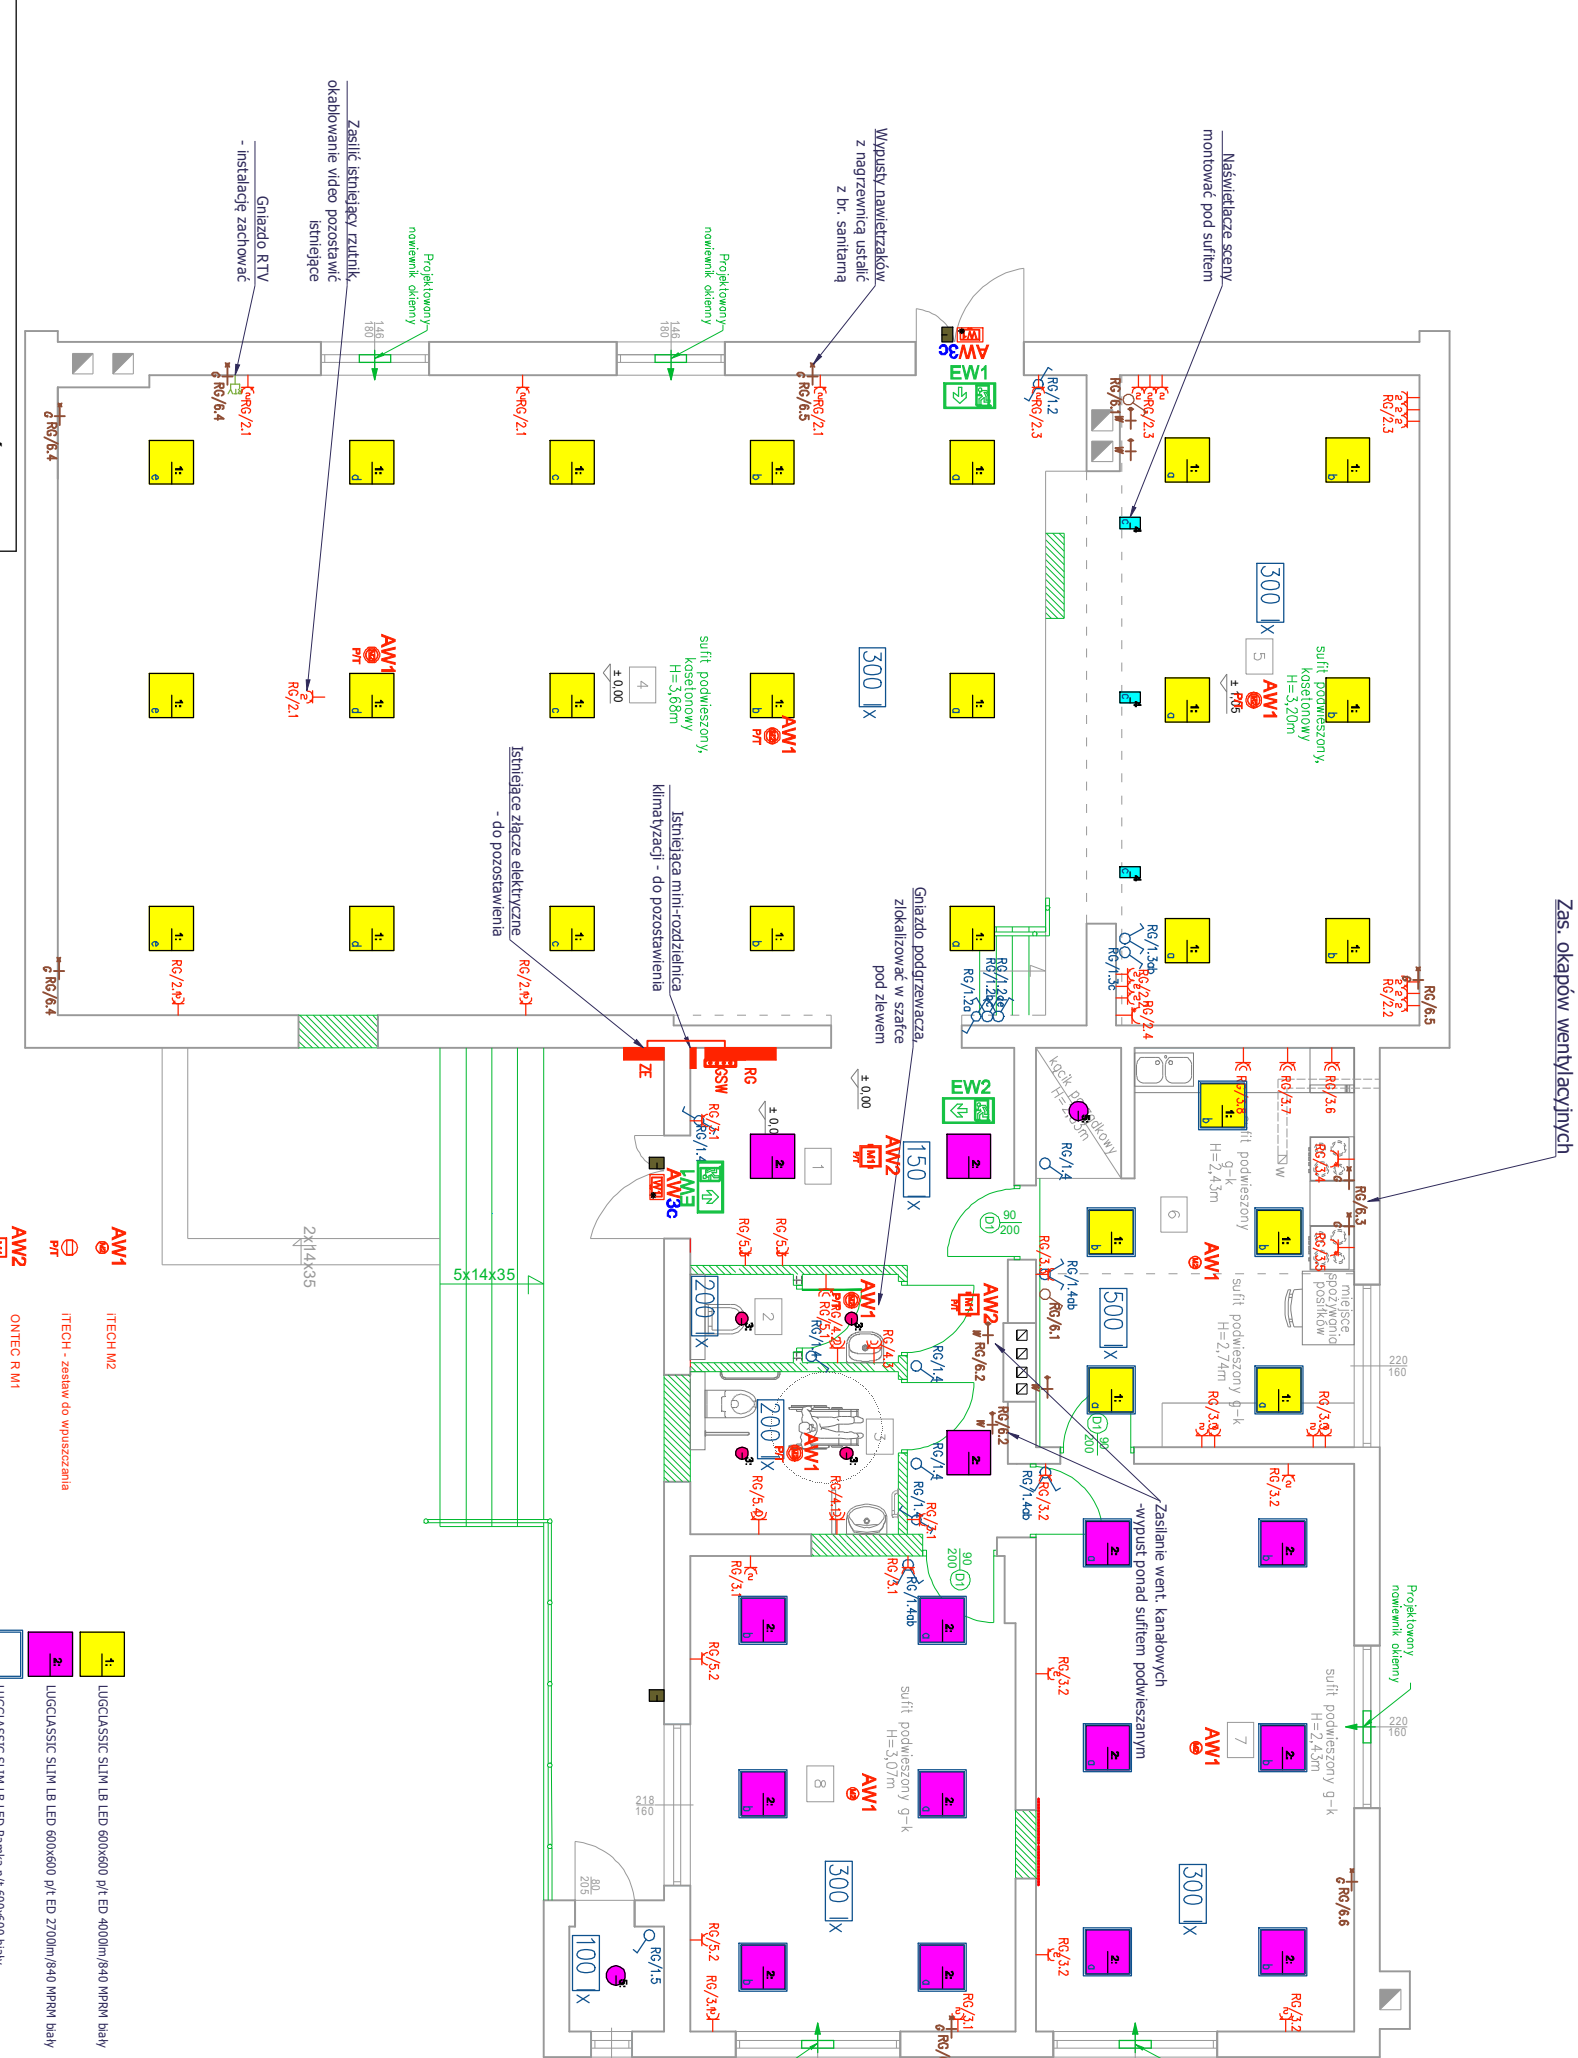

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
Nr., Ozn.	Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m²]
1	Korytarz/wiatrołap 17,83
2	WC męski 3,35
3	WC NPS/damski 6,20
4	Świetlica 113,70
5	Scena 45,52
6	Pom. przygotowania posiłków 22,62
7	Świetlica 32,27
8	Biblioteka 28,16
Suma 269,65	

	PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany	
	Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
Temat:	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem.	
Adres:	Ciche, gm. Zbiczno, dz. nr 228/1, 30/1/12	
Inwestor:	Gmina Zbiczno 140 87-305 Zbiczno	
Rysunek:	Rzut przyziemia	
Projektant Elektryka:	mgr inż. Marcin Bytner upr. nr KUP/0083/PBE/21	Podpis:
Data:	10.2021	Skala: 1:100
	Branża: Elektryka	Nr rys: E-1