Pochylnia

skala 1:50

Ława Ł1 (1 mb)							
Nr. pręta	Średnica	Liczba	Długość	Ciężar	Klasa stali		
					A-0	A-IIIN	
	mm	szt.	mm	kg/m	ø6	ø12	
1	12	4	1200	0,888		4,26	
2	6	4	860	0,222	0,76		
				Σ	0,76 kg	4,26 kg	
				Ogółem	5,03 kg		

Łącznie 35,4 mb
35,4 x 5,03kg = ***178,1kg***

Ściana żelbetowa (32 mb)							
Nr. pręta	Średnica	Liczba	Długość	Ciężar	Klasa stali		
					A-0	A-IIIN	
	mm	szt.	mm	kg/m	ø6	ø10	
3	10	16	36000	0,617		355,13	
4	10	320	1720	0,617		339,34	
				Σ		694,47 kg	
				Ogółem		694,47 kg	

Przekrój A-A

BETON: C16/20 (B20)
STAL: zbrojenie główne: AIIIN (RB500W)
strzemiona: A0 (St0S)
OTULINA: 50mm-fundament
: 25 mm - ściana

Schody zewnętrzne z pochylnią (wejście główne) - rzut

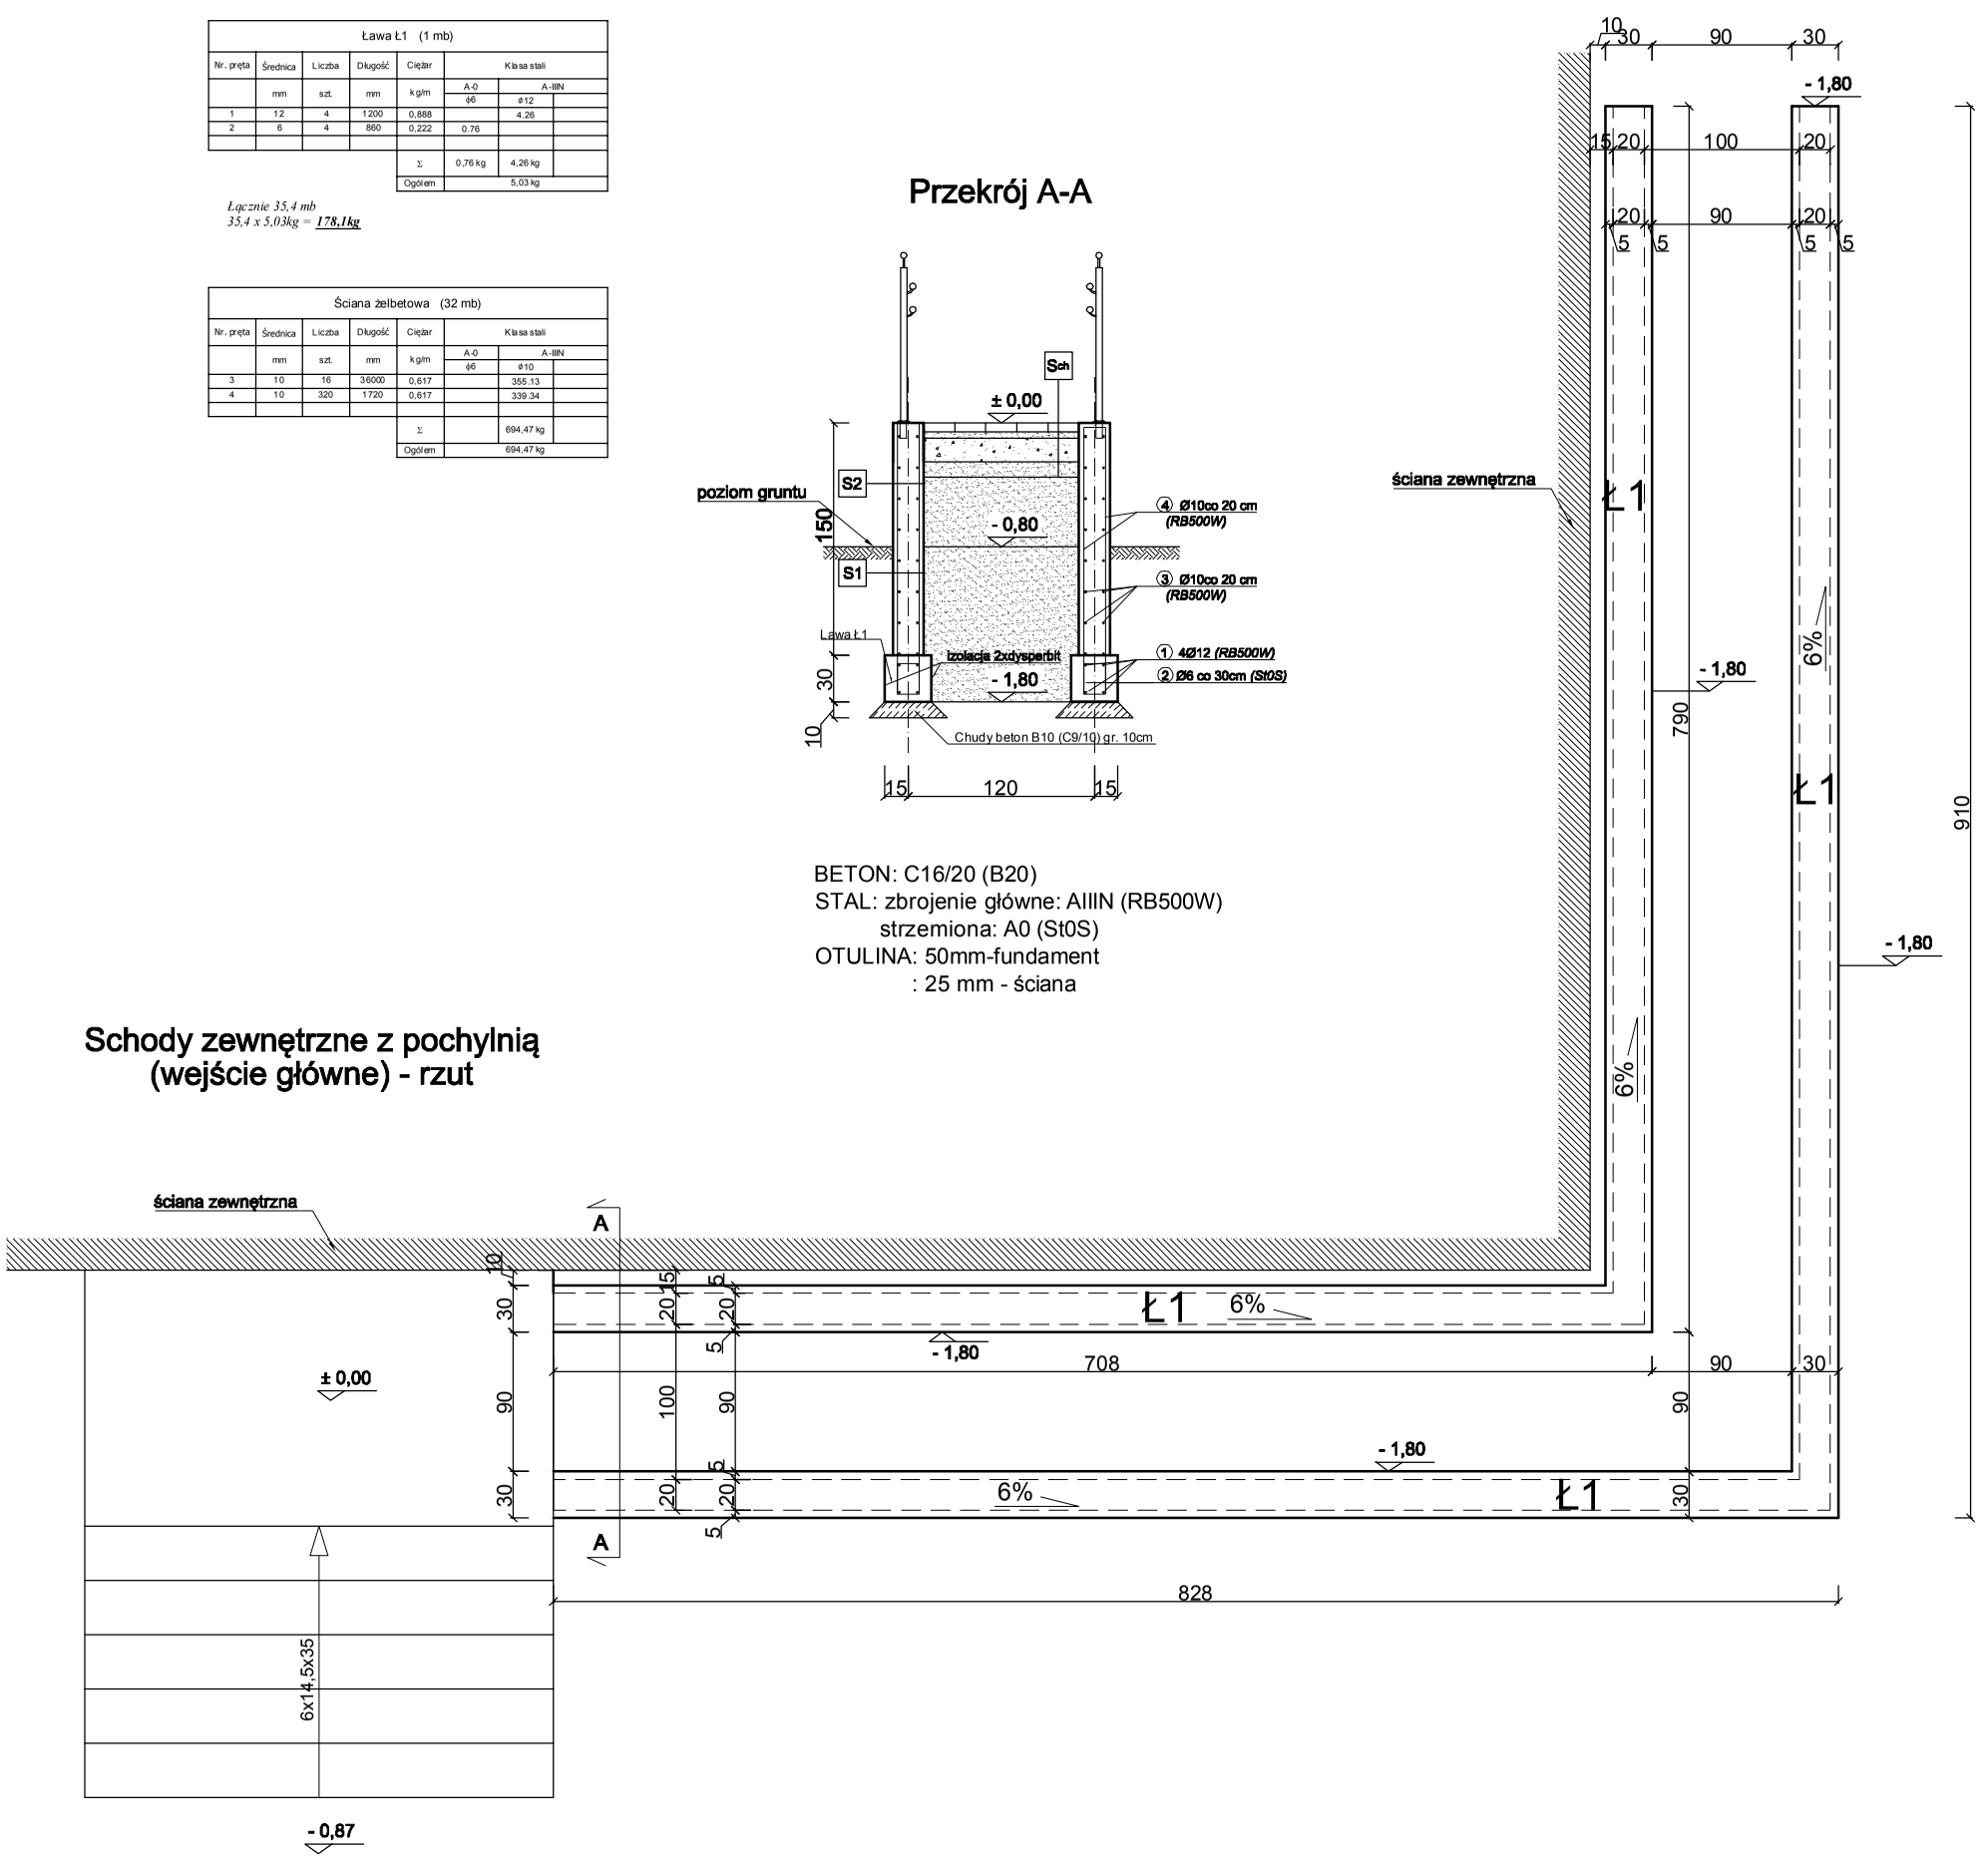

Sch POCHYLNIA

- kostka betonowa bezfazowa (czerwona) gr. 6 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr. 3 - 5 cm
- kruszywo łamane 0-31,5 gr. 15 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm

S1 ŚCIANA POCHYLNI

- izolacja przeciwwilgociowa 2 xDysperbit
- ściana żelbetowa gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 xDysperbit

S2 ŚCIANA POCHYLNI

- izolacja przeciwwilgociowa 2 xDysperbit
- ściana żelbetowa gr. 20 cm
- elewacyjny tynk mozaikowy na siatce

Temat: Adres:	Termomodernizacja budynku UG Zbiczno oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych Zbiczno, dz. nr 177		
Inwestor:	Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
Rysunek:	POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-SZCZEGÓŁY		
Projektant	mgr inż. Zdzisław Świerczyński upr. nr BP-RN-V/30/TO/84 mgr inż. Wiesław Dąbrowski	Podpisy:	
Data: 8.2016	Skala: 1:50	Branża:	Nr rys: A-19