


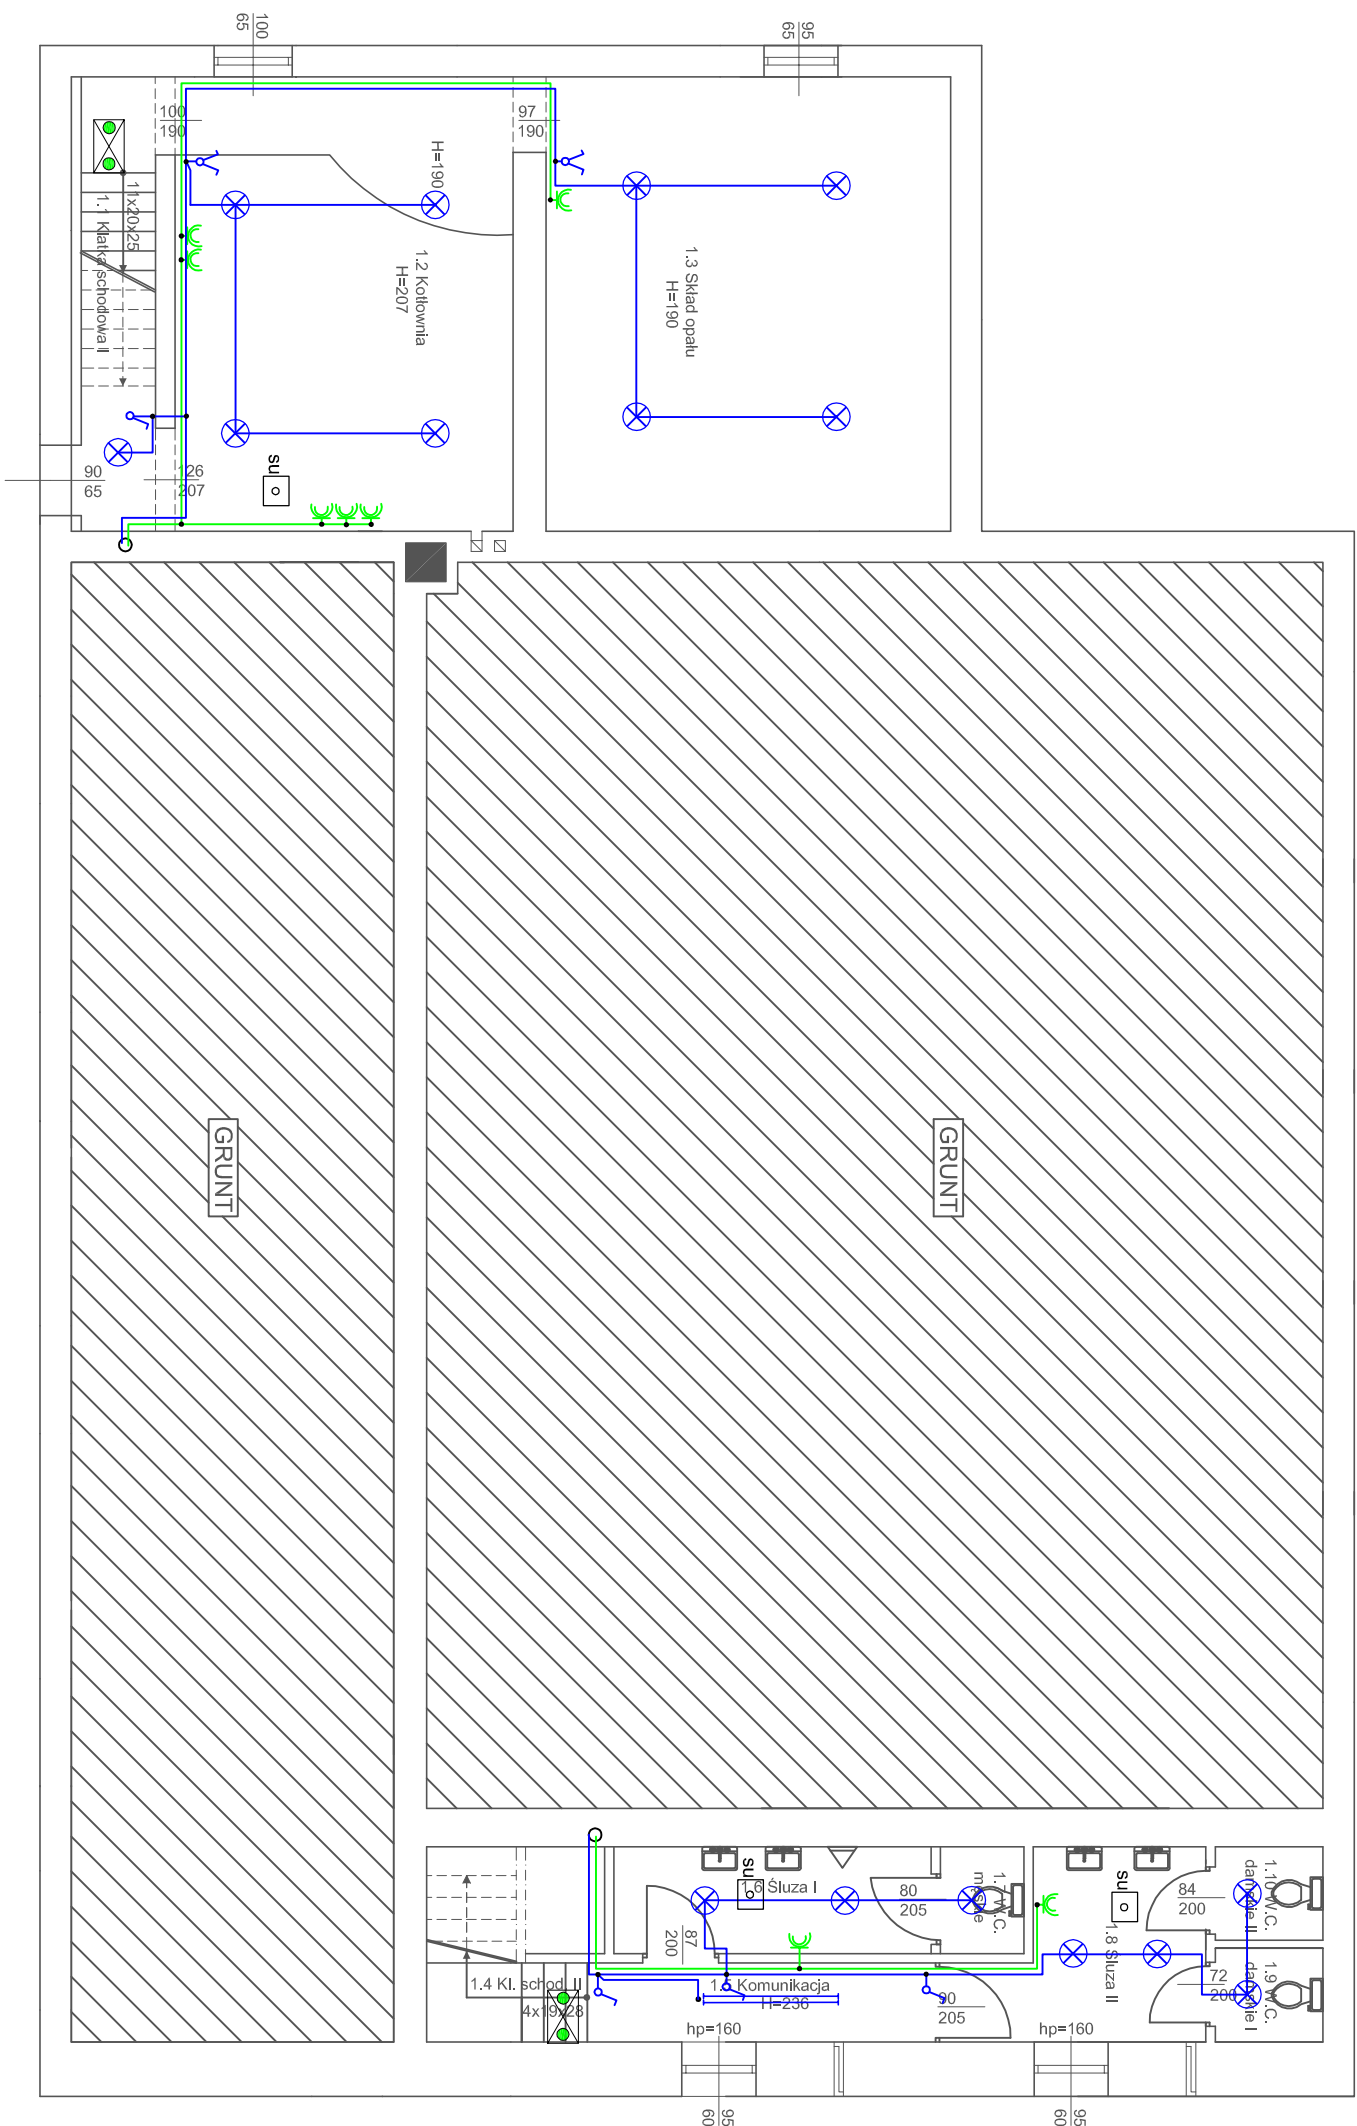


LEGENDA

-  - oprawa ewakuacyjna Hybrid
 -  - oprawa 2x36 IP 65
 -  - oprawa 2x36 raster
 -  - oprawa - IP 44
 -  A - moduł awaryjny 2h
 -  sul - zacisk ekwipotencjalny
 -  obw. 3x400V - VDY 5x4mm²
 -  obw. gniazdo 230V - VDY 3x2,5mm²
 -  obw. oświetlenia - VDY 3,4,5x1,5mm²



Nr	Pomieszczenie	Posadzka	m ²
1.1	Klatka schodowa I	wylewka bet.	2,4
1.2	Kotłownia	wylewka bet.	25,2
1.3	Skład opatu	wylewka bet.	30,1
1.4	Klatka schodowa II	terakota	2,2
1.5	Komunikacja	terakota	4,5
1.6	Słuzka I	terakota	5,6
1.7	W.C. męskie	terakota	1,5
1.8	Słuzka II	terakota	6,7
1.9	W.C. damskie I	terakota	1,7
1.10	W.C. damskie II	terakota	1,7
	RAZEM		81,6

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

MB
inż. Marek Brózdowski



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Bródzowski
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 663 4960, 508226275, e-mail: m_brodzowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

085

OBIEKT	Kompleksowa modernizacja energetyczna światlicy GOKSiR w Pokrzydowie dz. nr 147/3 gm. Zbiczno, obręb Pokrzydowo
--------	---

INVESTOR
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

Schemat instalacji elektrycznej - piwnica

OPRACOWAŁ
inż. Marek Brózdowski

PROJEKTANT
mgr inż. Stanisław Osiński
nr uprawnień: UAN-IV/8346/10/TCC
specjalność: instalacyjno-inżynierska

skala : 1 : 100

Branża
Elektryczna

Data : kwiecień 2017

nr rys. E-1